Sector Energo group
www.sectorenergo.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ТК-КК

КЛЮЧ КРЕСТООБРАЗНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ КК

Производитель: группа компаний **«СЕКТОР ЭНЕРГО», торговая марка SE**

Тип/маркировка	мм	A	B	кг
КК 8x10x12x14	**8x10x12x14**	**150**	**150**	
КК 8x10x13x17	**8x10x13x17**	**150**	**150**	
КК 10x13x17x19	**10x13x17x19**	**150**	**150**	
КК 13x17x19x22	**13x17x19x22**	**150**	**150**	
КК 14x17x19x22	**14x17x19x22**	**150**	**150**	
КК 17x19x22x24	**17x19x22x24**	**150**	**150**	
КК нд 8x10x12x14	**8x10x12x14**	**225**	**225**	
КК нд 8x10x13x17	**8x10x13x17**	**225**	**225**	
КК нд 10x13x17x19	**10x13x17x19**	**225**	**225**	
КК нд 13x17x19x22	**13x17x19x22**	**225**	**225**	
КК нд 14x17x19x22	**14x17x19x22**	**225**	**225**	
КК нд 17x19x22x24	**17x19x22x24**	**225**	**225**	

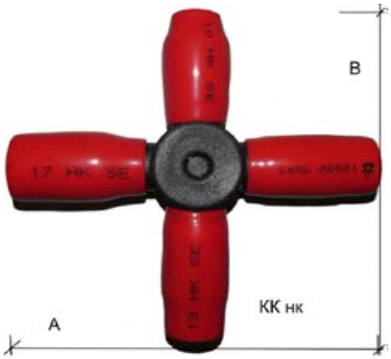

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Центральная часть ключа изготовлена из полиамида, усиленного стекловолокном. Каждая сторона ключа изготовлена из стали CrV. Изоляция изготовлена из двух слоев изолирующего покрытия красного и белого цвета..
Ключи изготовлены и испытаны в соответствии с ГОСТ 11516-94г.

По предварительному согласованию возможно изготовления ключей любого размера — от 6мм до 32 и др.

	ИСПЫТАНИЯ	ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ
Кто проводит	Руководитель бригады	Надзор
Когда	Перед каждым применением	Раз в год
Каким способом	Визуально	Визуально

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ

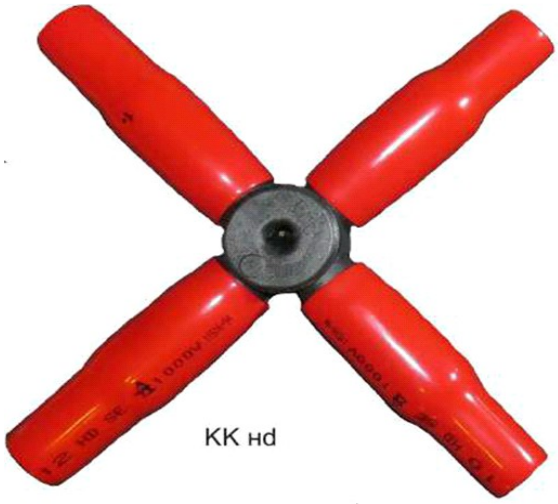

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ

ДАТА	ПРОВЕРЯЮЩИЙ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	ПОДПИСЬ